ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ ПО НЕТИПОВЫМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КЛЕММНЫМ КОРОБКАМ КСРВ (SA) Exe, Exia, РО, РП

Зона установки	◯ Зона 0 ◯ Зона 1 ◯ Зона 2 ◯ Исполнение РО ◯ Исполнение РП ◯ Исполнение РН ◯ Требуемый вид взрывозащиты: ___	**Температура эксплуатации**	$T_{окр}$ от ___ до ___ °С
Группа и подгруппа газовоздушной смеси	◯ IIA ◯ IIB ◯ IIC ◯ IIIC		
Температурный класс	◯ Т2 (для исполнения /ТЕРМО) ◯ Т3 (для исполнения /ТЕРМО) ◯ Т4 ◯ Т5 ◯ Т6		
Защита IP	◯ IP65 ◯ IP66 ◯ IP67 ◯ IP68	**Ограничение по габаритным размерам (если есть, мм)**	___ x ___ x ___

Клеммы

Сечение, мм²	Кол-во, шт	Тип клеммы (по умолчанию винтовой)
___	___	___
___	___	___
___	___	___
___	___	___
___	___	___
___	___	___
___	___	___
Земля PE	___	___

Расположение клеммников (заполнять не обязательно)



◯ Сторона размещения: ___



Кабельные вводы

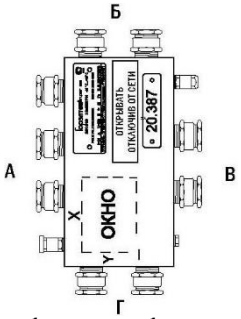

обозначения боковых сторон корпуса

Кол-во вводов	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр внутр. оболочки кабеля, (только для бронир. кабеля) или диаметр кабеля в металлорукаве, мм	Тип ввода (КНВ по умолчанию)	Марка кабеля
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___
___	___	___	___	___

Аксессуары и опции

		Ударопрочный антистатический полиэстер	Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI 304)	Малоуглеродистая сталь с порошковым покрытием	Коррозионностойкий алюминиево-кремниевый сплав
Фиксация крышки на петлях	/ПЕТЛЯ	☐	+	-	☐
Исполнение для высоких температур до +185°С	/ТЕРМО	-	-	☐	-
Морское исполнение	/МОРЕ	☐	-	☐	☐
Исполнение для минимальной температуры эксплуатации -75°С	/ХОЛОД	☐	-	-	-
Спец. Исполнение для ядерных установок	/МАЛАЯ ТЕЧЬ	☐	☐	☐	-
Предел огнестойкости – Е60	/ПОЖАР	☐	☐	☐	-
Замок на крышку	/ЗАМОК	-	☐	☐	☐
Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика	/RAL (КОД)	___	___	-	-
Сменные пластины для кабельных вводов	/СПКВ	-	☐	☐	-
Монтажная панель из алюминиевого сплава	/АЛП	☐	☐	-	☐
Внутренняя пластина для усиления крепления кабельных вводов и непрерывности цепи заземления	/ПЦЗ	-	☐	☐	☐
Антиконденсатное покрытие	/АП	☐	☐	-	-
Изготовление корпуса из листа толщиной 2мм	/2ММ	-	☐	☐	-
Нержавеющая сталь марки 03Х17Н13М2	/ 316	-	-	☐	-
Монтажная пластина	/ ПЛАНКА	-	-	-	☐
Монтажная планка с отверстиями	/ РЕЙКА	-	-	-	☐
Рудничное нормальное исполнение	/ РН	☐	☐	☐	☐

☐ Дренажное устройство для слива конденсата /ДКУЕ | ☐ Шильды со световозвращающим покрытием /СВП
☐ Маркировка клеммных зажимов по схеме заказчика /МАРК | ☐Вентиляционное устройство для удаления влаги /ВКУЕ
☐ Болт с пломбировкой /ПЛОМБА | ☐ Монтажная панель из нержавеющей стали /НП | ☐Приемка заказчика /ПРИЕМКА
☐ Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ | ☐ Устройство объединения экранов кабелей /ЭКРАН
☐ Невзрывозащищенное исполнение /ПРОМ | ☐Сейсмостойкое исполнение /МШК-64 | ☐ Шина нейтрали /ШИНА Н
☐ Шильд с надписью заказчика /НАДПИСЬ «___»|☐ Наличие перемычек между зажимами по схеме заказчика /СХЕМА
☐ Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ☐ Внутренняя шина заземления /ШИНА З
☐ Термообогрев для автоматики /ОБОГРЕВ

Количество коробок, шт.	___ штук	
Примечания заказчика (заполнять не обязательно)	Место установки: ___	
	Другое: ___	
Контактная информация	Организация: ___	Тел: ___
	Почтовый адрес: ___	
	Контактное лицо: ___	E-mail: ___

© ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»